

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Независимая лаборатория "ЛИСК"
660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 70

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.22СЛ54
зарегистрирован в Едином реестре
"24" мая 2007 г.
Действителен до
"24" мая 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ



И.Ф. Стоя
2007 г.

ПРОТОКОЛ
сертификационных испытаний

№ 119-С от "30" июля 2007 г.

Основание для проведения испытаний: Техническое задание № 1019-3
Заказчик ООО «Акродекор-К», г. Красноярск
(наименование, адрес)
Наименование продукции Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная
по ГОСТ 14791-79
(тип, марка, код ОКП, НД и т.п.)
Производитель продукции ООО «Акродекор-К»
(наименование, адрес)
Определяемый показатель Приложение № 1
(наименование)
Дата поступления образцов 28.03.2007 г.
Сведения о представленных образцах:
Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная в количестве 5 кг.
Дата испытания образцов 28.03.2007г. - 25.06.2007г.
Сведения об образцах, изготовленных для испытаний:
Образцы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 14791-79
Регистрационные данные образцов в ИЛ МЛ 1-10
(номер регистрации и маркировка образцов)
Методики испытаний ГОСТ 14791-79; ГОСТ 21751-76; ГОСТ 26589-94
(цифры НД, наименование методик)
Результаты испытаний результаты испытаний приведены в приложении № 1

Руководитель ИЛ "ЛИСК"

эксперт ОС

М.П.

(подпись)
И.Н. Юрченко
(подпись)

И.Н. Юрченко
(ф.и.о)


О.А. Пашко
(ф.и.о)

Результаты сертификационных испытаний
мастики герметизирующей не отвердевающей строительной по ГОСТ 14791-79

№ п.п	Измеряемый показатель (ИП), ед.изм.	Маркировка образцов	Нормативные значения	Результаты испытаний образцов	Обозначение НД на метод испытаний
1.	Внешний вид	-	Однородный, не допускается на поперечном сечении брикета более 2-х включений диаметром свыше 1мм	Однородный без видимых посторонних включений	ГОСТ 14791-79
2.	Условная прочность при растяжении при разрыве, МПа	МГ-1 МГ-2 МГ-3 МГ-4 МГ-5	0,08 - 0,10	1,20 1,84 1,61 1,04 1,40 среднее - 1,42	ГОСТ 21751-76
3.	Относительное удлинение при разрыве, %	МГ-6 МГ-7 МГ-8 МГ-9 МГ-10	35, не менее	240 280 300 230 210 среднее - 252	ГОСТ 26589-94

Руководитель ИЛ "ЛИСК"

Исполнители

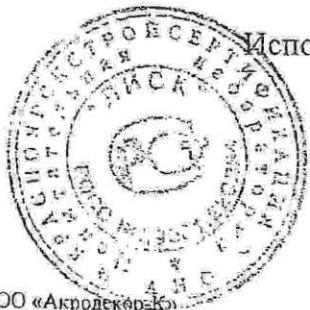

ООО «Акродекор-Ю»

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

И.Н. Юрченко

(ф.и.о)

В.М. Морозов

(ф.и.о)